


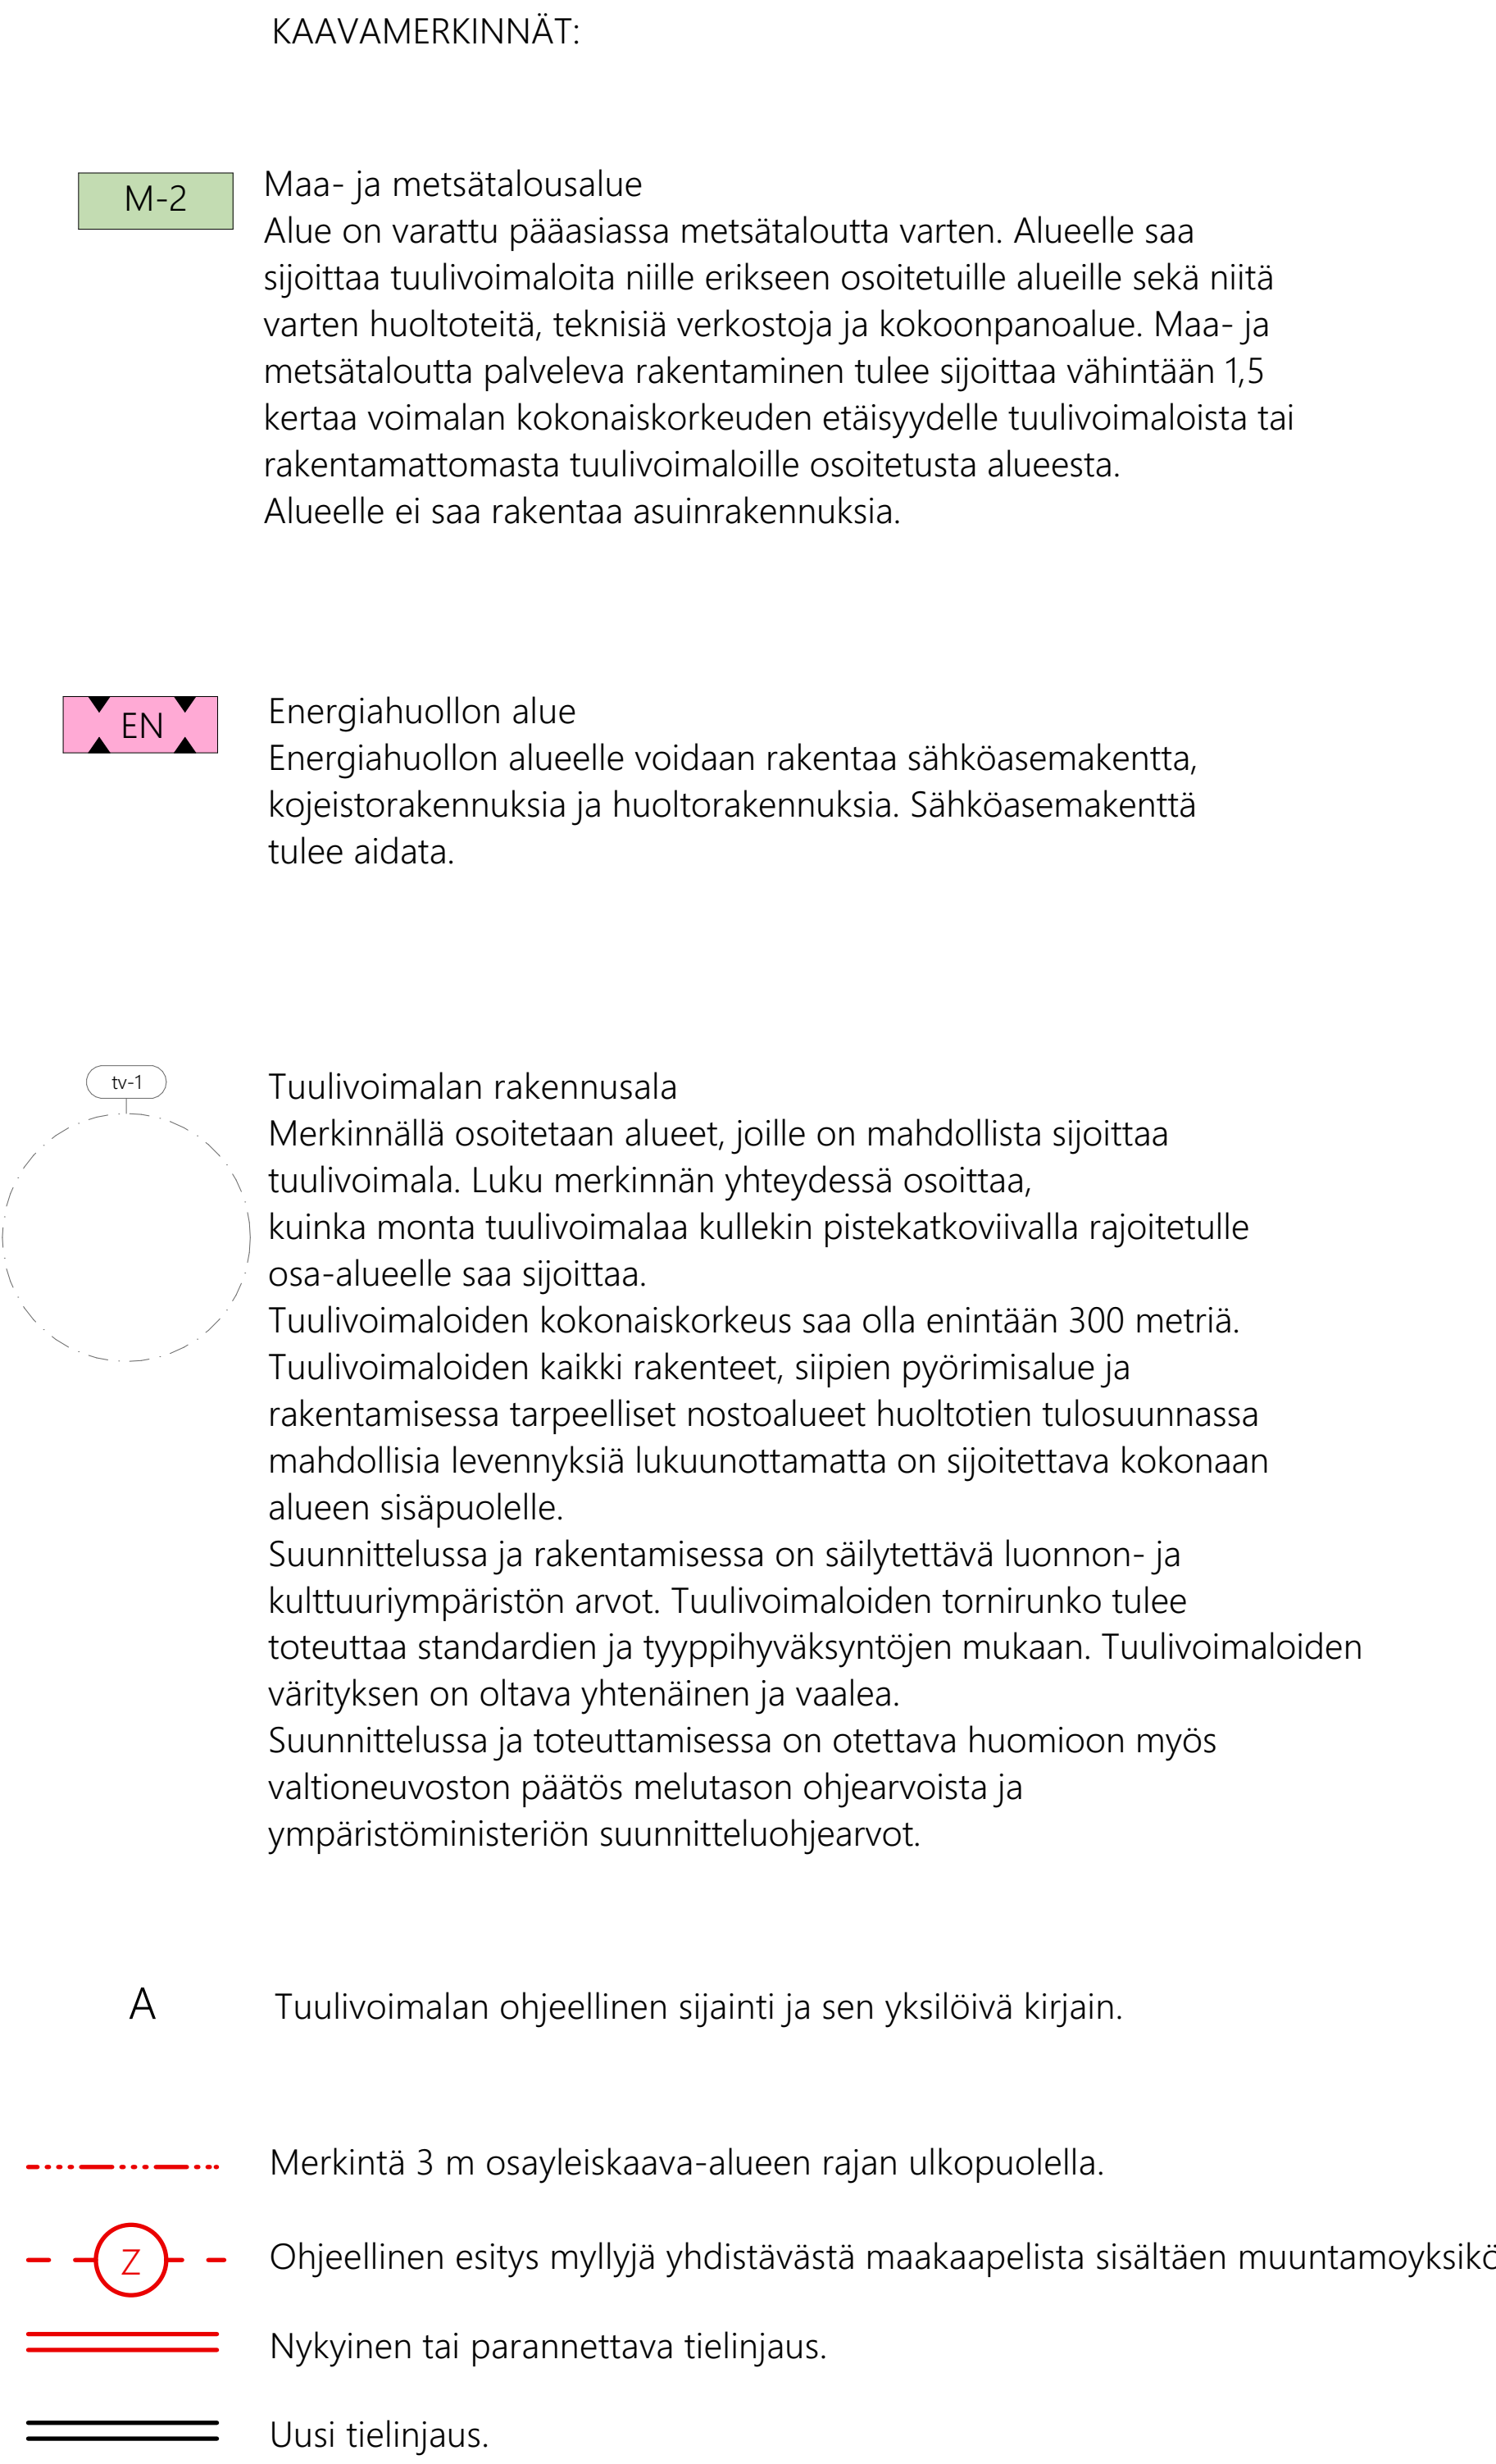

Kyseessä on sijoittamislupa-alue.

Tuulivoimapaiston sisäiseen sähkönsiirtoon tarvittavat maakaapelit tulee sijoittaa pääsääntöisesti olemassa olevien teiden ja kulku-urien sekä uusien huoltoteiden yhteyteen.

Ennen tuulivoimalan rakennusluvan myöntämistä on lentoturvallisuutta mahdollisesti vaarantavan laitteen, rakennelman tai merkin asettamisesta haettava Ilmailulain mukainen lentoestelupa
Liikenteen turvallisuusvirasto Traficomilta.

Rakennuslupavaiheessa tulee selvittää tarkennetut maaperätiedot kaivumaista kaikkien kaivutöiden osalta, tunnistaa ympäristöriskit ja tarvittaessa esittää toimenpiteet haittojen estämiseksi.

Voimalan tornin tulee olla umpinainen.

KOSA	KORITTEILUELA	TOIMINTA	RAKENNUSLUOVUUS TUNNUS
RAKENNUSOHJEIDEN Tulvavarmen osayksikö RAKENNUSOHJEIDEN KÄYTTÖ Närhärnen Energiapuisto 39820 KIHNIÖ		PERUSTUSAL Kaavipäätös RAKENNUSAL RAKENNUSAL 1.5000	RTF000001
	ARKKITEHTIPALVELU SÄKKINEN Suomenkatu 207 A 00240 Suurkatu Puh: +358(0)90 557 126 Faks: +358(0)90 820 201 www.sakkinen.fi 010 2022010	ARKK 0538 PÄIVÄYS 10.10.2025 ARHISTOINTI SÄÄ	PRK.N 000 WU0105 PER.LAA ES AS EJ HML TEKIDOTO 008-00000000 Osayksikökaaviluonnos.ppt